

GALLYAZÁS A ZAVARTALAN ÁRAMSZOLGÁLTATÁSÉRT

Tájékoztató ingatlan tulajdonosok részére
a villamos hálózatok körüli gallyazásról

Energia. Értünk



Hálózat


Az MVM Émász Áramhálózati Kft. arra törekszik, hogy a villamosenergia-szolgáltatás folyamatos és zavartalan legyen. A villamosenergia-hálózaton fellépő üzemzavarok jelentős részét a villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak okozzák. Ezért nélkülözhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének tisztán tartása, a növényzet biztonsági ritkítása, ami a hatályos törvényi rendelkezések értelmében az ingatlantulajdonos kötelessége.

Az elektromos vezetékek környezetének, a biztonsági övezetnek a tisztán tartásával megelőzhetők a rövid idejű áramkimaradások, az elhúzódozó üzemzavarok és a fákkal kapcsolatos áramütéses balesetek.

Az ingatlantulajdonos törvényi kötelezettsége a villamos hálózatot veszélyeztető növényzet eltávolítása.

A lakossági ügyfeleket ellátó kisfeszültségű hálózat esetén a biztonsági övezet határa a vezetéktől vízszintes és függőleges irányban mért 1 méteres távolság. A vezetékek nyomvonalának biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és túrése, amelynek magassága kifejezett állapotában meghaladja a 4 métert.


Amennyiben az ingatlantulajdonos a kötelezettsége ellenére sem végzi el a közcélú villamos hálózatokat veszélyesen megközelítő fák kellő mértékű gallyazását, a folyamatos villamosenergia-szolgáltatás biztosítása érdekében az MVM Émász szerződött gallyázó partnereivel elvégezteti azt. Az ily módon elvégzett gallyazást az ingatlantulajdonos köteles tűrni.

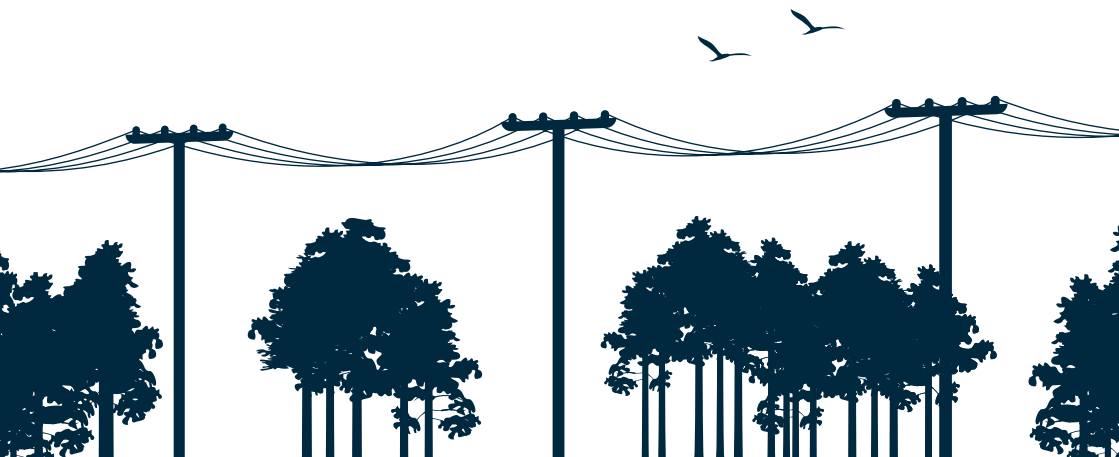

Fontos azonban tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Émász gallyazó partnerei csak a közterület határáig végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlan-határon belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve jól felfogott érdeke is – karbantartani.

Gallyazó partnereink rendelkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással és a szükséges felszereléssel, azonban a végeredmény esztétikailag nem feltétlenül ugyanolyan, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el. Az elosztónak ugyanis a biztonságos üzemeltetés és a legkisebb költségáfordítás a fő szempontja. Gallyazó partnereink a légvezetékek biztonsága érdekében a fák ágait minden esetben a jogszabályban előírt mértékig távolítják el, figyelembe véve az adott fafajta növekedési ütemét. Belterületen^[1] a levágott faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az önkormányzattal egyeztetett módon gondoskodik. Külterületen^[2] gallyazó partnerünk a nyesedéket nem szállítja el, annak elszállítására és felhasználására az ingatlan tulajdonosa jogosult.

Érdemes a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor figyelembe venni, és a vezetékek közelébe csak olyan fákat ültetni, amelyek az évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos hálózatot.

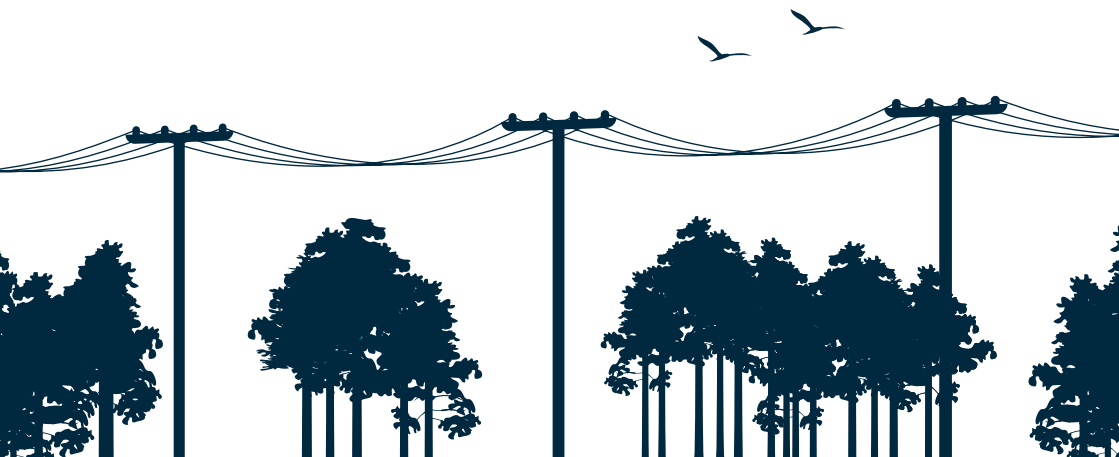

Javasoljuk, hogy a gallyazást – a minden szempontból optimális eredmény érdekében – az ingatlantulajdonos végezze, vagy bízza gyakorlattal rendelkező, minősített szakemberrel! Felhívjuk figyelmét, hogy a gallyazás költségét mindig a szolgáltatás megrendelője viseli. Fontos tudni, hogy az élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében a gallyazás idejére feszültségmentesíteni kell az elektromos hálózatot, amit ebben az esetben társaságunk térítésmentesen biztosít. Az eloszto@mvmemaszhalozat.hu e-mail-címen érdeklődjön gallyázó partnereink elérhetőségéről és a feszültségmentesítés folyamatáról.

www.mvmhalozat.hu


Hatályos törvényi rendelkezések:

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) és 137.§ alapján az ingatlantulajdonos kötelezettsége a villamos hálózatot veszélyeztető növényzet eltávolítása. Az MVM Émsz Áramhálózati Kft. a növények vegetációs idejétől függetlenül jogosult a gallyázási munkálatok elvégzésére, illetve elvégeztetésére.

A gallyazásról rendelkezik még a 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről.

[1] Egy település közigazgatási területének a helyi építési szabályzatban kijelölt része.

[2] Egy település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő része.

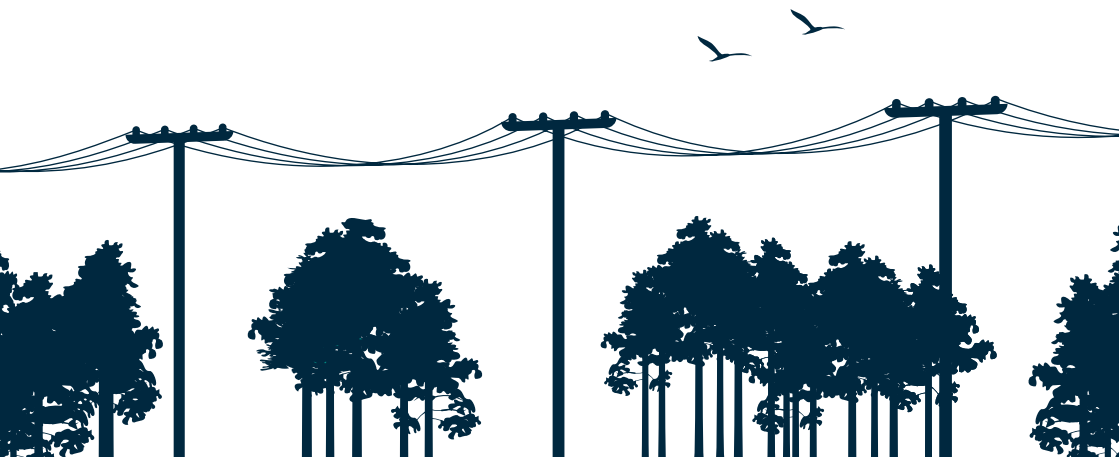

Igénybejelentő feszültségmentesítéshez és aláhelyezéshez

A RENDSZERHASZNÁLÓ ADATAI			
A rendszerhasználó neve:			
A rendszerhasználó címe:			
Felhasználó azonosító száma/felhasználási hely azonosító			
E-mail címe:		Telefonszáma:	
MEGHATALMAZOTT ADATAI			
Neve:			
Címe:			
Telefonszáma:			
Szervezet esetén eljáró Ügyintéző neve:			
A FIZETŐ ADATAI (HA NEM A RENDSZERHASZNÁLÓ FIZETI A MUNKÁT)			
Neve:			
Címe:			
Adószáma/cégjegyzék száma:			
Számlavezető pénzügyi intézet neve:			
Pénzügyi intézeti számlaszáma:			
Ügyintéző neve:			
Ügyintéző telefonszáma/faxszáma:			
Ügyintéző e-mail címe:			
A FOGYASZTÁSI HELY ADATAI			
Fogyasztási hely azonosító és mérő gyári szám:			
Fogyasztási hely címe:			
AZ IGÉNYELT MUNKA RÉSZLETEI			
Feszültség mentesítés időpontja:	Év.....hó.....nap.....óra időpont-egyeztetést kér ☐		
Feszültség aláhelyezés időpontja:	Év.....hó.....nap.....óra időpont-egyeztetést kér ☐		
Szakfelügyeletet kérek:		☐ igen ☐ nem	
Bejelentő egyéb megjegyzése/igénye:			

Csatolandó dokumentumok: meghatalmazott esetén meghatalmazás.

Alulírott igénybejelentő a mellékletben feltüntetett árakat megismertem és elfogadom, a munkát ennek tudatában rendelem meg.

Kelt:.....

.....

Bejelentő aláírása

MELLÉKLET

1. A feszültségmentesítés és feszültség alá helyezés díjtételei

Megnevezés	Alkalmazandó díjtétel (nettó ár, Ft)	Általános forgalmi adó (Ft)	Fizetendő összesen (Bruttó) (Ft)
Feszültségmentesítés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültség alá helyezés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő kisfeszültségű szabadvezeték hálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültségmentesítés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő kisfeszültségű kábelhálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültség alá helyezés az elosztói engedélyes kezelésében levő kisfeszültségű kábelhálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültségmentesítés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő középvezetékű szabadvezeték hálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültség alá helyezés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő középvezetékű szabadvezeték hálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültségmentesítés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő középvezetékű kábelhálózaton	15 155	4 092	19 247
Feszültség alá helyezés díja az elosztói engedélyes kezelésében levő középvezetékű kábelhálózaton	15 155	4 092	19 247

2. A szakfelügyelet díjtételei

Megnevezés	Alkalmazandó díjtétel (nettó ár, Ft)	Általános forgalmi adó (Ft)	Fizetendő összesen (Bruttó) (Ft)
Szakfelügyelet díja 1 óra MVM ÉMÁSZ (7-15 óráig)	30 000	8 100	38 100
Szakfelügyelet díja további órák MVM ÉMÁSZ (7-15 óráig)	22 000	5 940	27 940
Szakfelügyelet díja 1 óra egyéb időben	51 000	13 770	64 770
Szakfelügyelet minden további megkezdett óra (egyéb időben)	38 000	10 260	48 260

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. A tájékoztatók a <https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatások> honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetők el. A társaság megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.